

NYHED!




NEVIS

Nevis er en helt ny, minimalistisk håndklædetørrer som egner sig fint til projekter. Håndklædetørreren er forkromet og sammen med de medfølgende forkromede vægbeslag giver den ekstra glans til baderummet. Den store afstand mellem rørene og vægbeslagenes placering giver god plads til flere og store håndklæder.

Håndklædetørreren er nem at rengøre grundet den store afstand mellem rørene.

En pæn rørføring muliggøres takket være Purmos et-rørsventil. Driftstryk max 8 bar. 1/2" indvendigt gevind for tilslutning. Håndklædetørreren er CE-mærket og er omfattet af 10 års garanti.

SORTIMENT OG MONTAGEMÅL

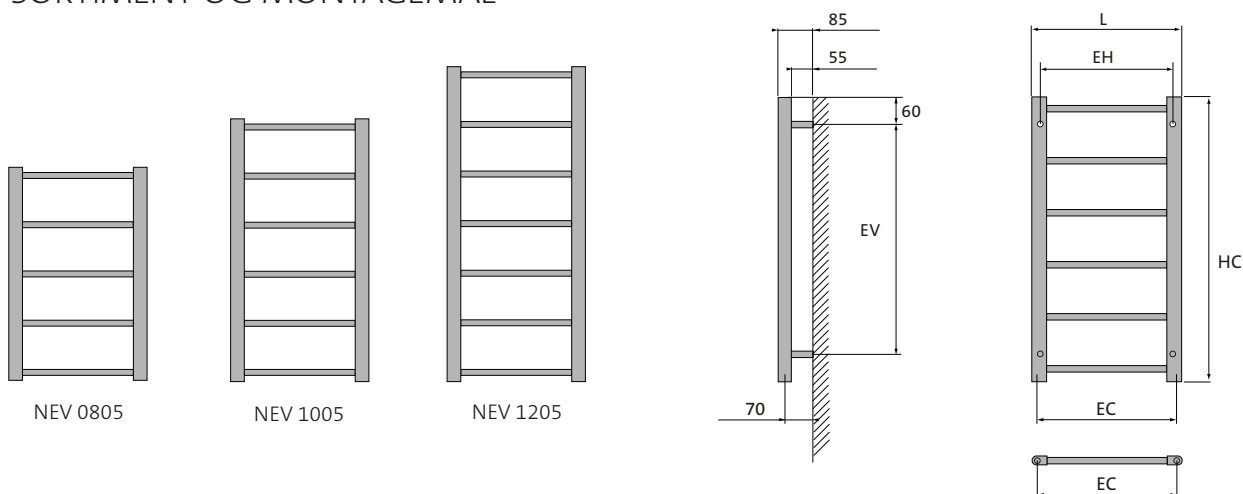

Model	VVS-nr	Antal horis. rør	Farve	Ydelse W			Elpatron W	Bredde L	Højde HC	Montagemål			Afsætn.mål EC
				55/40/20°C	60/30/20°C	70/40/20°C				EH	EV	EC	
NEV 0805	32.88.10.508	5	Krom	69	55	84	300	500	772	455	652	455	
NEV 1005	32.88.10.510	6	Krom	82	65	102	300	500	952	455	832	455	
NEV 1205	32.88.10.512	7	Krom	94	74	118	300	500	1 132	455	1012	455	



ANBORING

VANDBÅRNE MODELLER

Håndklæderadiatorerne kan tilsluttes direkte til centralvarmesystemet og dækker således i mange situationer hele varmebehovet i badeværelset. Praktiske et-rørsventiler muliggør såvel tilslutning til et-strengs eller to-strengs anlæg. Tilslutning til 1/2" rør indv. Designventilen RFA 75-400 er omstilbar mellem 1 strengs og 2 strengs system. Tilslutning til rør M22.

RFA 75-400



ET-HULSVENTIL

RFA 75-400
RFA 69-1 et-strengs anlæg
RFA 70-2 to-strengs anlæg


VVS-NR

32 8809 990
32 8809 970
32 8809 975

EL-TILSLUTTEDE BADRADIATORER

Elpatronen fungerer udelukkende via en fast installation eller en stikkontakt. Alle elinstallationer skal udføres af en aut. installatør. Man kan vælge mellem en helt elektrisk model eller en mixet version, hvor elpatronen fungerer som ekstra tilbehør til den vandbårne version.

EO3 - elpatron 300 W



ELPATRON

E03-300

VVS-NR

32 8809 925

I DEN MIXEDE MODEL

I mixet varianten skal radiatoren være fyldt med vand og udluftet før strømmen slås til. Hvis varmesystemet tømmes for vand, skal strømmen slås fra. Hvis ikke aktiveres overkogssikringen i el-patronen, som så skal gen-aktiveres. Håndklædetørreteren skal være vandfyldt når strømmen er sluttet. Ved forkert anvendelse bryder overkogssikringen hvis temperaturen overstiger 117 °C.

RFA 69-1

1 strengs
anlæg



RFA 70-2

2 strengs
anlæg

