

KÄYTTÖOHJE PYYHEKUIVAIMET

ANDROS | IOS | LINOSA



KÄYTTÖOHJE KOSKEE SEURAAVIA MALLEJA

| ANDROS CH & M | Korkeus mm | Leveys | LVI-koodi |
|---------------|------------|--------|-----------|
| AND 0806 CH | 776 | 595 | 5530351 |
| AND 1206 CH | 1 154 | 595 | 5530352 |
| AND 1706 CH | 1 742 | 595 | 5530353 |
| AND 0806 M | 776 | 595 | 5530356 |
| AND 1206 M | 1 154 | 595 | 5530357 |
| AND 1706 M | 1 742 | 595 | 5530358 |

| IOS | Korkeus mm | Leveys | LVI-koodi |
|------------|------------|--------|-----------|
| IOS 1206 M | 1 185 | 595 | 5530361 |
| IOS 1706 M | 1 698 | 595 | 5530362 |

| LINOSA | Korkeus mm | Leveys | LVI-koodi |
|----------|------------|--------|-----------|
| LIN 0805 | 776 | 504 | 5530341 |
| LIN 1205 | 1 154 | 504 | 5530342 |

Kytentämahdollisuudet

Kaikki Purmon kylpyhuoneradiaattorit on valmistettu teräksestä ja on tarkoitettu kytkettäväksi lämmitysverkostoon, vesi/sähköyhdistelmäkäyttöön tai pelkästään sähkökäyttöön.

Huomio! Ei käyttövesiverkostoon!

- SÄHKÖINEN VERSIO**
Sähköpatruuna E03-300 (LIN 0805, 1205 & AND CH (kromi)) tai E03-600 (LIN 1705)
LVI-koodit 5530851 tai 5530861
- VESIKIERTOINEN VERSIO**
Yksitievientiili RFA69-1, RFA70-2 tai RFA-75-400.
LVI-koodit 4036111, 4036121 tai 4036112
- MIXED VERSIO**
Vesi/sähköyhdistelmäkytkentä. Käytettävä Purmon tarvikkeita.

TARVIKKEET



E03 - 300/600

RFA 75-400



RFA 69-1

RFA 70-2

1. Vesikiertoinen versio

Kylpyhuoneradiaattorit on tarkoitettu kytkettäväksi vesikiertoiseen lämmitysverkostoon.

Huomio! Ei käyttövesiverkostoon.

Radiaattori voidaan asennuspaikalla varustaa ulkoisilla meno- ja paluuvientiileillä, samoin kuin termostaattivientiileillä. Saatavana ovat yksitievientiilit 1-putki tai 2-putkijärjestelmää varten. Vesikiertoisissa radiaattoreissa on kummankin pystyputken alapäässä 1/2" sisäkierteiset kytkentämuhvit. Meno- ja paluupuolen valinta on vapaa. Radiaattorissa on myös ilmaruuvi. Pyyheliinakuivain tulee ilmata ennen käyttöä.

Käyttöpaine 4 bar.

2. Mixed versio

Jos pyyhekuivain liitetään sekä vesikeskuslämmitysjärjestelmään että sähköverkkoon, tulee valtuutetun putkiasentajan tehdä kaikki asennustyöt.

Kun sähköpatruunaa käytetään kuivaimeen ollessa kytkettynä vesikeskuslämmitysjärjestelmään, sulkuventtiilejä ei saa käyttää veden laajenemisen takia. Pyyhekuivain tulee ilmata ennen käyttöä.

Toiseen kytkentämuhviin asennetaan sähköpatruuna ja toiseen Purmon yksitievientiili, jossa on 40 mm putkiväli ja 1/2" sisäkierteet putkiliitäntää varten. Kätisyys on vapaasti valittavissa. Saatavana ovat yksitievientiilit 1-putki tai 2-putkijärjestelmää varten. Radiaattorin tulee olla täytetty vedellä ja ilmattu ennen sähkökytkentää. Mikäli lämmitysverkosto tyhjennetään, tulee sähkövirta katkaista, koska muutoin vastuksessa oleva ylikuumenemissuoja laukeaa ja tekee patruunan käyttökelvottomaksi. Vesiyhteyttä ei saa sulkea sähkön ollessa päällä.

Käyttöpaine: 4 bar

KYTKEMINEN SÄHKÖVERKOSTOON

Kytke pistoke ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.

Sähköpatruunaa ei saa kytkeä sähköverkkoon vapaasti, vaan vasta kun se on asennettu kuivaimeen, joka on täytetty nesteellä.

Mikäli kyseessä on kiinteä sähköasennus, tulee valtuutetun sähköasentajan tehdä kaikki asennustyöt.

Sähköjohtoa ei saa korjata. Vaurioitunut kaapeli tai patruuna tulee vaihtaa uuteen.

KÄYTTÖOHJE

Valitse oikea lämpötila säätämällä nuppia. Kun punainen lamppu palaa, sähköpatruuna on aktivoitunut.

Kun sähköradiaattori poistetaan käytöstä, tulee sen sisältämä vesi-glykooli valuuttaa ulos ja toimittaa kierrätykseen. Samoin sähköpatruuna tulee poistaa radiaattorista.

SÄHKÖPATRUUNAN TEKNISEET TIEDOT

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Tyypit | E03-300 ja E03-600 |
| Teho | 300 tai 600 W |
| Jännite | 230V ~ 50 Hz |
| Lämmön säätäminen | 5-70 °C +/- 3 °C |
| Varmuussulake | 99 °C |
| Eristysluokka | Class I |
| Suojausluokka | IP44 |
| Liitäntäkoko | 1/2" |
| Sähköjohdon pituus | 1,5 m (PP/J-Y 3 x 0,75) |
| Paino | 435 tai 440 g |
| Pituus | 305 tai 355 mm |


3. Asennusohje

Lyhennykset:



L, HC = Leveys ja korkeus
EH, EV = Asennusmitat
EC = Liitäntämitat, ½" sis. kierre

Kaikki mitat mm.

ANDROS CH

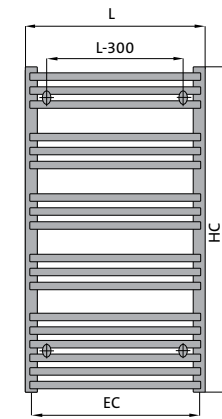


ANDROS M

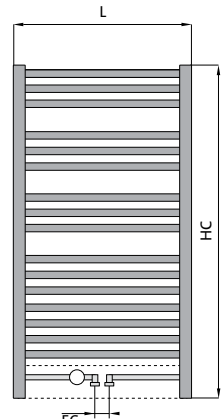


| ANDROS | Leveys L | Korkeus HC | Asennusmitat L-300 | Liitäntämitat EC |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| AND 0806 CH | 595 | 776 | 295 | 500 |
| AND 1206 CH | 595 | 1 154 | 295 | 500 |
| AND 1706 CH | 595 | 1 742 | 295 | 500 |
| | | | EH | EV |
| AND 0806 M | 595 | 776 | 525 | 546 |
| AND 1206 M | 595 | 1 154 | 525 | 924 |
| AND 1706 M | 595 | 1 742 | 525 | 1 512 |

IOS

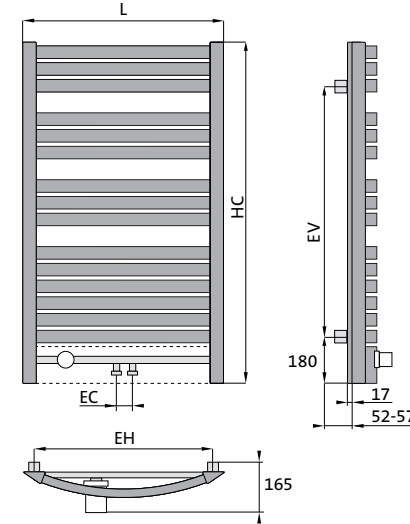

| IOS | Leveys L | Korkeus HC | Asennusmitat EH | EV | Liitäntämitat EC |
|------------|-------------|---------------|--------------------|-------|---------------------|
| IOS 1206 M | 595 | 1 185 | 531 | 855 | 50 |
| IOS 1706 M | 595 | 1 698 | 531 | 1 311 | 50 |

LINOSA

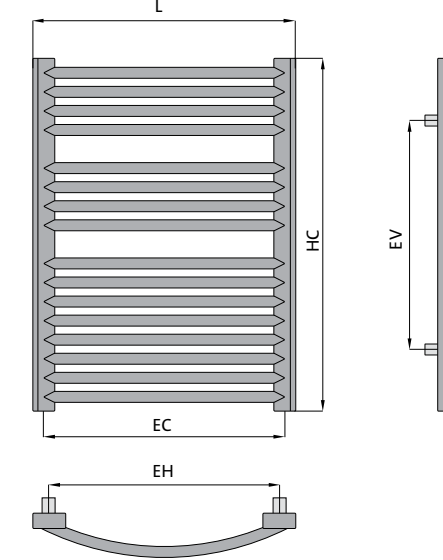

| LINOSA | Leveys L | Korkeus HC | Asennusmitat EH | EV | Liitäntämitat EC |
|----------|-------------|---------------|--------------------|-----|---------------------|
| LIN 0805 | 504 | 776 | 413 | 504 | 465 |
| LIN 1205 | 504 | 1 154 | 413 | 798 | 465 |

5. Takuu

Rettig Lämpö Oy myöntää pyyheliinakuivaajille 10 vuoden takuun ja tarvikkeille 2 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvial. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen.

Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä varastoinnista ja käsittelystä kuljetuksissa, työmaalla tai asennuspaikalla. Takuu ei korvaa myöskään virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita, kuten sisä- ja ulkopuolinen ruostuminen, syövyttävien aineiden käyttö, ylikorkea paine tai jäätyminen. Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, asiakkaan tuotantotappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia.

Takuutapauksissa on otettava yhteyttä myyjään ja esitettävä tilausvahvistus, kuormakirja tai jokin muu luotettava selvitys tuotteesta ja sen toimitusajankohdasta. Takuun ehtona on myös, että tavara toimitetaan aina Rettig Lämmön tarkastettavaksi kuukauden kuluessa reklamaatiopäivästä, jos ei muuta ole sovittu.

Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme.

Rettig Lämpö Oy
PL 16, Tupakankatu
68601 Pietarsaari
Puh. (06) 786 9111
Fax (06) 786 9222
info@purmo.fi

02.2015 / FI