

BRUGSANVISNING HÅNDKLÆDETØRRER

NEVIS 0805 | NEVIS 1005 | NEVIS 1205

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FOR FØLGENDE MODELLER

Typer	Højde (mm)	Bredde (mm)	VVS-nr
NEV 0805	772	500	32 88 10 508
NEV 1005	952	500	32 88 10 510
NEV 1205	1 132	500	32 88 10 512

Nevis standardfarve er krom.



TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Alle håndklædetørrere er lavet af stålprofiler. Ved installation skal håndklædetørreren tilpasses til el- eller vandbårne varmesystemer eller mixet version.

Tilslutning kan ske på følgende måde:

- ELEKTRISK TILSLUTNING**
Med Purmo E03-300 elpatron 300 W. VVS-nr. 32 8809 925.
- EKSISTERENDE VANDBÅRENT SYSTEM**
Med Purmo RFA 75-400 1 strengs ventil. VVS-nr. 32 8809 990.
- MIXET VERSION**
Med både el- og centralvarme fungerer tørreren også uden for fyringssæsonen.

Bemærk! Purmo er ikke ansvarlig for garantien hvis tilbehøret er blevet erstattet med andre produkter.

TILBEHØR



Designventilen RFA 75-400 er omstillelig mellem 1 strengs og 2 strengs system. Tilslutning til rør M22. VVS-nr. 32 8809 990.



E03-300 elpatron 300 W
VVS-nr. 32 8809 925

1. Elektrisk tilslutning

Hvis håndklædetørreren kun skal installeres i vandbårne varmesystemer – Gå til afsnit 2.

– De elektriske patroner må kun installeres i Purmos vandbaserede håndklædetørrere og fast elektrisk installation skal udføres af autoriseret Installatør.

Elpatronen er fremstillet i henhold til EN-60335-2-73 og EMC-direktivet for lavspænding.

MONTERING AF ELPATRON

- Gevindet på elpatronen skal pakkes med f.eks. tape eller hør.
- Elpatronen skal monteres i bunden af håndklædetørreren til højre eller venstre.

På den modsatte side skal der monteres en prop hvis kun elektrisk version. Ved både elektrisk og forbindelse og centralvarme skal der installeres en RFA 75-400 ventil. Hvis der kun skal anvendes RFA 75-400 1 strengs ventil – fortsæt til afsnit 2.

VANDPÅFYLDNING TIL ELEKTRISK VERSION

Bemærk! Skal ikke udføres hvis håndklædetørreren tilsluttes centralvarme.

- Installer den medfølgende luftskrue og prop i de øvre forbindelser og metalproppen i den nedre forbindelse, hvor elpatronen ikke sidder.
- Fyld håndklædetørreren med den korrekte mængde væske (rent vand) ifølge tabellen. For lidt væske kan ødelægge elpatronen, mens for meget væske ikke giver plads til væskeudvidelse under opvarmning.
- Ved frostrisiko blandes vandet med maks. 10% glykol (kølemiddel).
- Genopfyldning bør ske langsomt for at fjerne luftbobler. Det anbefales at tilte håndklædetørreren let, så væsken kommer ind i de vandrette rør.
- Installer elpatronen.
- Monter håndklædetørreren på væggen, tilslut strømmen og indstil den ønskede temperatur med temperaturreguleringen.

Model	Max. væskemængde (liter)
NEV 0805	1,9
NEV 1005	2,3
NEV 1205	2,8

BRUGERVEJLEDNING

- Når elpatronen aktiveres, tændes indikatorlampen. Lampen går ud, når håndklædetørreren når den indstillede temperatur.
- Indstil den ønskede temperatur med + / - på displayet. Indstillingerne 1-6 svarer til 30-60 °C.

VIGTIGT!

- Tilslut ikke strømforsyningen til el-nettet, som den er, men først når den er monteret i håndklædetørreren, der er fyldt med væske.
- Ved fast elektrisk installation skal alt elektrisk arbejde udføres af en autoriseret installatør. Installationen skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav og lovgivning til el-installationer.
- Hvis håndklædetørreren er tilsluttet både varmesystemet og elnettet, bør installationsarbejdet udføres af en autoriseret VVS-Installatør. Håndklædetørreren skal udluftes før idriftsættelse.
- Hvis strømforsyningen anvendes i et centralvarmesystem, må der ikke anvendes afspærringsventiler til i håndklædetørreren, da vandet skal kunne udvides, når det opvarmes.
- Netledningen må ikke repareres. Et beskadiget kabel eller en elektrisk patron skal udskiftes.
- Elpatronen bør jordes.

Rettig Varme ApS forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel. For aktuelle priser samt seneste opdateringer kontakt Rettig Varme ApS.

RETTIG VARME APS
Rosengade 1, DK-6600 Vejen
Tel. +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22
salg.danmark@purmo.dk, www.purmo.dk
CVR-nr 26888271

12.2017 / DK

2. Eksisterende vandbåret system

– VVS installation bør udføres af autoriseret installatør.

RFA-ventilen bruges til tilslutning til det vandbårne varmesystem. Ventilen kan omstilles mellem 1 eller 2 strengs systemer og kan forudindstilles.

Bemærk! RFA leveres med håndhjul.

OMSKIFTNING

RFA-ventilen leveres indstillet til 2 strengssystemer. For at skifte til 1 strengs system skal du fjerne den blå plastikprop og skrue bypass-ventilen helt ud (mod uret) med en unbraconøgle. Derefter drejes der 4 omgange tilbage (med uret). Fordeling: 35% til håndklædetørrer.


MONTERING AF RFA-VENTIL

1. Monter indføringsrøret i radiatoren, indføringsrørets gevind skal pakkes med for eksempel tape eller hør. Sørg for, at indføringsrørets skillevæg er monteret på linje med opdelingen (se figuren nedenfor) på RFA-ventilen.
2. Monter ventilen på indføringsrøret.

Ved tilslutning til vandbårne varmesystemer skal håndklædetørreren altid være udluftet, når den tages i brug. Der skal muligvis ske gentagen udluftning da håndklædetørreren kan samle luft fra hele varmesystemet på grund af dens placering i forhold til radiatorerne.

DRIFTSTRYK


8 bar

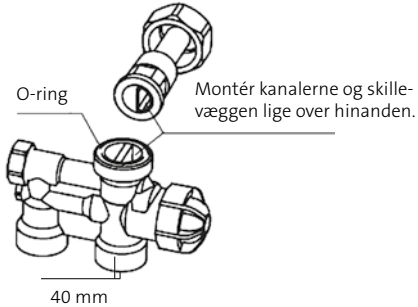


MONTERINGSANVISNING

Start med at markere hvor huller til fastgørelse skal være på væggen. Alle mål er i mm.

NEVIS

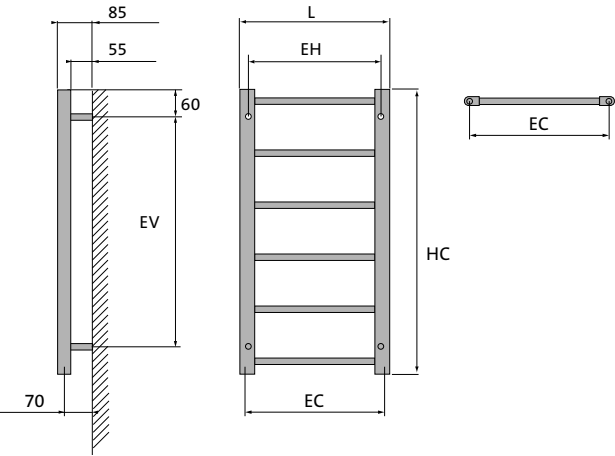


Model	Bredde L	Højde HC	Montagemål EH	Montagemål EV	Afsætn.mål EC
NEV 0805	500	772	455	652	455
NEV 1005	500	952	455	832	455
NEV 1205	500	1 132	455	1012	455

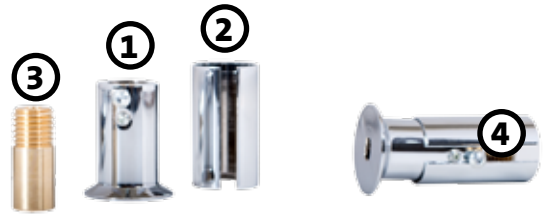

MONTERING AF VÆGKONSOLLERNE

1. Monter vægbeslag (1) og dæk-kapper (2) i henhold til hulbilledet på væggen.
2. Monter cylinderen (3) på håndklædetørreren Juster sideværts ift. vægbeslag.
3. Sæt cylinderne i de respektive vægbeslag og fastgør låseskruerne (4)

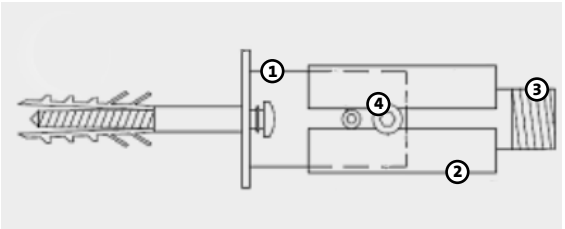

GARANTI

Rettig varme ApS yder 10 års garanti på håndklædetørrerne og 2 års garanti på tilbehør, beregnet fra leveringsdatoen.

Garantien dækker materiale- og fremstillingsfejl. Som erstatning for det defekte produkt leverer vi et lignende eller tilsvarende produkt uden ekstra omkostninger.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af ukorrekt opbevaring eller forkert håndtering under transport eller på installationsstedet.

Garantien dækker heller ikke skade forårsaget af ukorrekt brug, såsom intern og ekstern korrosion, brug af ætsende stoffer, overtryk eller fryseskader.

Garantien dækker ikke de indirekte skader forårsaget af en forkert radiator, omkostninger i forbindelse med udskiftning af radiator, kundens økonomiske tab, indtægtstab eller andre indirekte omkostninger.

Ved garantisager skal man kontakte sin salgsrepræsentant og være i stand til at fremlægge en ordrebekræftelse, fragtseddel eller andet pålideligt dokument om produktet og dets leveringstid. Ifølge garantibetingelserne skal produktet altid returneres til Rettig varme ApS inden for en måned fra klagefristen for videre undersøgelse.

Rettig varme ApS er ikke ansvarlig for garantien, hvis installationsvejledningen ikke følges.