

KÄYTTÖOHJE
PYYHEKUIVAIMET

NEVIS

ASENNUSOHJE KOSKEE SEURAAVIA MALLEJA

Malli	LVI-koodi	Korkeus (mm)	Leveys (mm)
NEV 0805	5530058	772	500
NEV 1005	5530059	952	500
NEV 1205	5530060	1 132	500



Nevis toimitetaan kromisena.

TARVIKKEET

EO3 - 300.
LVI-koodi: 5530851RFA 75-400.
LVI-koodi: 4036112RFA 70-2
LVI-koodi:
4036121

LIITÄNTÄVAIHTOEHDOT

Kaikki PURMO kylpyhuoneradiaattorit on valmistettu teräksestä ja on tarkoitettu kytkettäväksi lämmitysverkostoon tai vesi/sähkö-yhdistelmäkäyttöön.

Huom! Ei käyttövesiverkostoon.

- VESIKIERTOINEN VERSIO
Yksitievventtiili RFA 70-2 tai RFA-75-400.
LVI-koodit 4036111, 4036121 tai 4036112.
- MIXED VERSIO
Vesi/sähköyhdistelmäkytkentä. Käytettävä Purmon tarvikkeita.
Sähköpatruuna E03-300. LVI-koodi 5530851.

Huom! Purmo ei vastaa takuusta, jos lisävarusteet korvataan muilla tuotteilla.

1. Vesikiertoinen versio

Kylpyhuoneradiaattorit on tarkoitettu kytkettäväksi vesikiertoiseen lämmitysverkostoon.

HUOM! Ei käyttövesiverkostoon.

Radiaattori voidaan asennuspaikalla varustaa ulkoisilla meno- ja paluuventtiileillä, samoin kuin termostaattiventtiileillä. Vesi-kiertoisissa radiaattoreissa on kummankin pystyputken alapäässä 1/2" sisäkierteiset kytkentämuhvit. Meno- ja paluupuolen valinta on vapaa. Radiaattorissa on myös ilmaruuvi. Pyyheliinakuivain tulee ilmata ennen käyttöä.

Käyttöpaine: 8 bar

HUOM! RFA toimitetaan käsipyörän kanssa.

MUUTOKSET


RFA 75-venttiili toimitetaan asennettuna kahden putken järjestelmää varten. Jos venttiili asennetaan yhden putken järjestelmään, irrota sininen muovitulppa ja kierrä ohitusventtiili pohjaan kuusioavaimella. Avaa tämän jälkeen neljä kierrosta (35%:n jako pyyhekuivaimeen). RFA 75-venttiili voidaan asentaa vain uloiimpiin liitäntöihin, ei keskelle.

RFA 75-VENTTIILIN ASENTAMINEN

- Asenna liitäntäputki radiaattoriin, liitäntäputken kierre tulee tiivistää ammattimaisesti esim. kierreteipillä tai pellavalla. Asenna liitäntäputken jako tarkasti linjassa RFA-venttiilin jaon kanssa (katso oheinen kuva).
- Asenna venttiili liitäntäputkeen.

Vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään liitettäessä pyyhekuivaimesta tulee aina poistaa ilma käynnistettäessä. Ilma tulee mahdollisesti poistaa myöhemmin uudelleen, sillä pyyhekuivaimeen voi kertyä ilmaa koko järjestelmästä johtuen sen sijainnista suhteessa radiaattoreihin.

Asennus

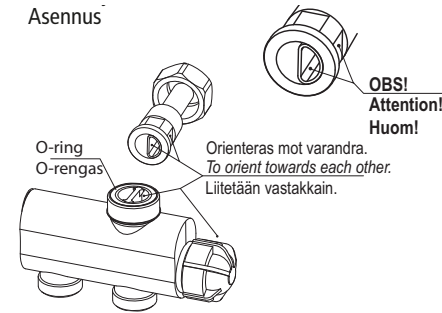

SÄHKÖPATRUUNAN ASENTAMINEN

- Sähköpatruunan kierre tulee tiivistää ammattimaisesti esimerkiksi kierreteipillä tai pellavalla.
- Sähköpatruuna tulee asentaa pyyhekuivaimeen alimmaisiksi, oikealle tai vasemmalle puolelle ulommaisiiin liitäntöihin.

Sekä vesikiertoiseen että Mixed malliin asennetaan RFA-venttiili. Jos käytetään myös RFA-venttiiliä, siirry kohtaan 2.

SÄHKÖPATRUUNAN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	E03-300
Teho	300 W
Jännite	230V ~ 50 Hz
Lämmön säätäminen	5-70 °C +/- 3 °C
Varmuussulake	99 °C
Eristysluokka	Class I
Suojausluokka	IP44
Liitäntäkoko	1/2"
Sähköjohdon pituus	1,5 m (PP/J-Y 3 x 0,75)
Paino	435 g
Pituus	305 mm



2. Mixed versio

Jos pyyhekuivain liitetään sekä vesikeskuslämmitys-järjestelmään että sähköverkkoon, tulee valtuutetun putki-asentajan tehdä kaikki asennustyöt.

Kun sähköpatruunaa käytetään kuivaimen ollessa kytkettynä vesikeskuslämmitysjärjestelmään, sulkuventtiilejä ei saa käyttää veden laajenemisen takia. Pyyhekuivain tulee ilmata ennen käyttöä.

Toiseen kytkentämuuviin asennetaan sähköpatruuna ja toiseen Purmon yksitieventtiili, jossa on 40 mm putkiväli ja ½” sisäkier-teet putkiliitääntä varten. Huom! RFA 75-400 ulkoiset kiertet M22. Kätisyys on vapaasti valittavissa. Saatavana ovat yksitie-venttiilit 1-putki tai 2-putkijärjestelmää varten. Radiaattorin tulee olla täytetty vedellä ja ilmattu ennen sähkökytkentää. Mikäli lämmitysverkosto tyhjennetään, tulee sähkövirta katkaista, koska muutoin vastuksessa oleva ylikuumenemissuoja laukeaa ja tekee patruunan käyttökelvottomaksi. Vesiyhteyttä ei saa sulkea sähkön ollessa päällä.

Käyttöpaine: 8 bar

KYTKEMINEN SÄHKÖVERKOSTOON

Kytke pistoke ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Sähköpat-ruunaa ei saa kytkeä sähköverkkoon vapaasti, vaan vasta kun se on asennettu kuivaimeen, joka on täytetty nesteellä. Sähköjohtoa ei saa korjata. Vaurioitunut kaapeli tai patruuna tulee vaihtaa uuteen.

KÄYTTÖOHJE


Kun sähköpatruuna aktivoidaan, punainen merkkivalo syttyy. Valitse haluttu lämpötila kääntämällä säätöruuvia. Asetukset 1–7 vastaavat lämpötilaa 5-70°C. **Huom!** Ääriasetuksissa oltava varovainen ettei säätöruuvia väännetä rikki.

Kun sähköradiaattori poistetaan käytöstä, tulee sen sisältämä vesi-glykooli valuuttaa ulos ja toimittaa kierrätykseen. Samoin sähköpatruuna tulee poistaa radiaattorista.

ASENNUSOHJEET

Aloita merkitsemällä porausreiät piirustuksen avulla. Mitat ovat millimetreinä.

NEVIS

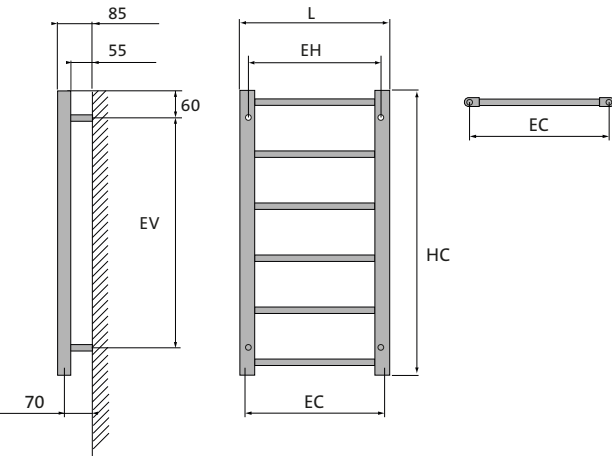


Malli	Leveys L	Korkeus HC	Asennusmitat		Liitäntämitat
			EH	EV	EC
NEV 0805	500	772	455	652	455
NEV 1005	500	952	455	832	455
NEV 1205	500	1 132	455	1 012	455



SEINÄKONSOLIN ASENTAMINEN

- Asenna seinäkiinnike (1) ja peitehylsy (2) reikämallin mukaisesti seinälle.
- Asenna sylinteri (3) pyyhekuivaimeen. Säädä sivusuunnassa seinäkiinnikkeen mukaisesti.
- Vie sylinterit seinäkiinnikkeisiin ja asenna lukitusruuvit (4).

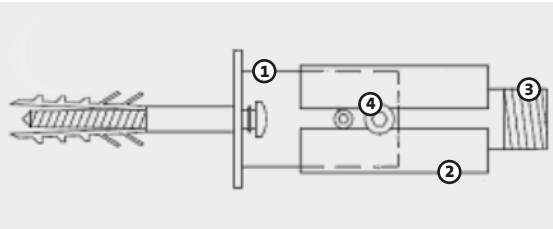

TAKUU

Rettig Lämpö Oy myöntää pyyheliinakuivaajille 10 vuoden takuun ja tarvikkeille 2 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen.

Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat virheellisestä varastoinnista ja käsittelystä kuljetuksissa, työmaalla tai asen-nuspaikalla. Takuu ei korvaa myöskään virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita, kuten sisä- ja ulkopuolinen ruostuminen, syövyttävien aineiden käyttö, ylikorkea paine tai jäätyminen.

Takuu ei kata viallisen laitteen aiheuttamia vahinkoja, laitteen vaihtamisesta aiheutuvia kustannuksia, asiakkaan tuotanto-tappioita, saamatta jääneitä voittoja tai muita välillisiä kustannuksia.

Takuutapauksissa on otettava yhteyttä myyjään ja esitettävä tilausvahvistus, kuormakirja tai jokin muu luotettava selvitys tuotteesta ja sen toimitusajankohdasta. Takuun ehtona on myös, että tavara toimitetaan aina Rettig Lämmön tarkastet-tavaksi kuukauden kuluessa reklamaatiopäivästä, jos ei muuta ole sovittu.

Rettig Lämpö Oy ei vastaa takuusta, jos asennusohjeita ei noudateta.

Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.
Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme.

PURMO
Rettig Lämpö Oy
PL 16, Tupakankatu, FI-68601 Pietarsaari
Puh. (06) 786 9111 | Fax (06) 786 9222
info@purmo.fi | www.purmo.fi

03.2018 / FI