


Anslutning av ny modell
 Connection of new model
 Kobling av ny modell
 Tilslutning af ny model
 Uuden mallin liittäminen

Aquilo



Purmo Group Sweden AB
 Tel. +46 (0)42 153 000


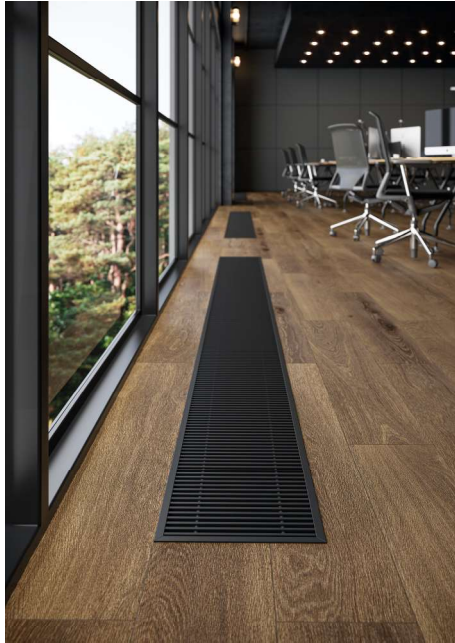


220429 rev.0

2

- *Termostaten måste anslutas till alla inngångar
- *The thermostat must be connected to all entrances
- *Termostaten må kobles på alle innganger
- *Termostaten skal tilsluttes alle indgange.
- *Termostaatti on kytkettävä kaikkiin sisäänkäynnit


F1 - Q1
 F2 - Q2
 F3 - Q3
 V1 - Y1
 V2 - Y2
 L - L

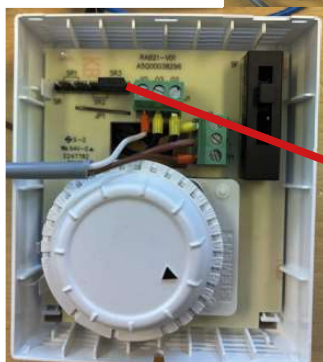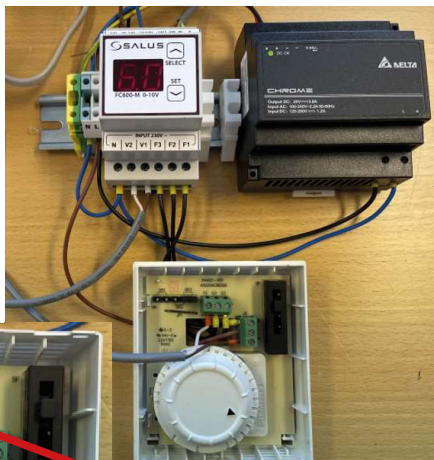

- *Vid användning av termostat, flyttas DIP till SR3
- * When using a thermostat, Dip is moved to SR3
- *Dip flyttes til SR3 Ved bruk av termosat
- *Dip flyttes til SR3 Ved brug af termosat
- *Dip on siirretty SR3:een Termostaattia käytettäessä

1


- *Koppla loss ställdonet och fjärransluten/gängad kopplingsdosa och kabel.
- *Disconnect actuator and remote/tapped junction box and cable.
- *Koble bort aktuator/ställdon og fjærn/tabort koblingsboks og kabel
- *Afbryd aktuator / og fjernbetjening / tilslutningsboks og kabel.
- *Irrota toimilaitte/toimilaitte ja kauko-/kierrelitöntärasia ja kaapeli

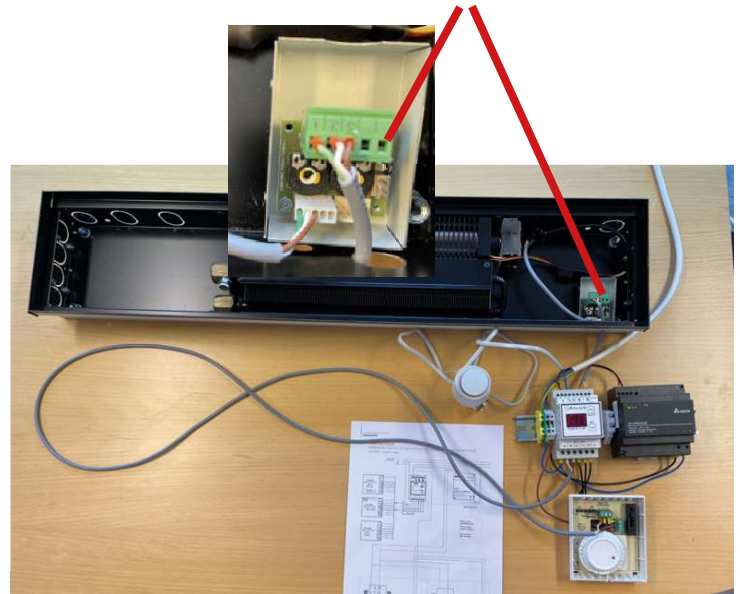

- *Ställdon kopplas direkt till Salus
- *Actuator connects directly to Salus
- *Aktuator/Sälldon skal kobles direkte til Salus
- *Aktuatorer tilsluttes direkte til Salus
- *Toimilaitteet liitetään suoraan Salukseen

3

- *Ställdon kopplas direkt till Salus
- Fläkt/fläkthastighet kopplas direkt till Salus
- *Actuator connects directly to Salus
- Fan/fan speed is connected directly to Salus
- *Aktuator/Sälldon skal kobles direkte til Salus
- Vifte/fläkt hastighet kobles direkte på Salus
- *Aktuatorer tilsluttes direkte til Salus
- Ventilator/blæserhastighed tilsluttes direkte til Salus
- *Toimilaitteet liitetään suoraan Salukseen
- Tuuletin / tuulettimen nopeus on kytketty suoraan Salukseen

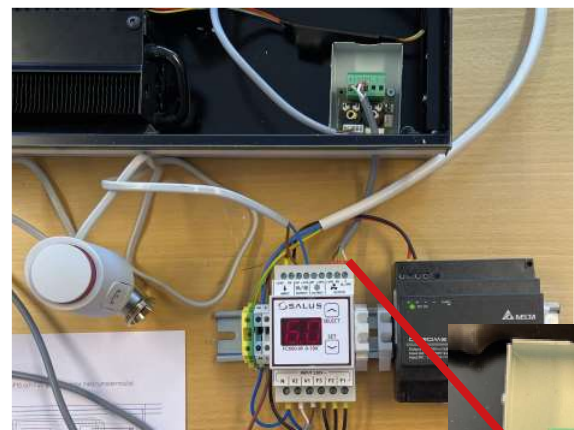

4


- *Kopplingsdosa/box i Aquilo är inte märkt. Från vänster sett uppifrån är terminalerna följande:
- *Junction box/box i Aquilo is not marked. From the left seen from above are the terminals the following:
- *Koblings boks/dosa i Aquilo er ikke merket. Fra venstre sett ovenfra er plintene følgende:
- *Forgreningsboks/boks i Aquilo er ikke mærket. Fra venstre set fra oven er terminalerne følgende:
- *KytKentärasia / laatikko i Aquiloa ei ole merkitty. Vasemmalta ylhäältä katsottuna ovatko terminaalit seuraavat:

- 1 - 0
- 2 - Y
- 3 - + 24



5

- *Om fläkten inte går eller går på för låg hastighet måste följande göras:
Potentiometrarna är på ett minimum. Dessa måste ställas in på max (vrid 180 grader från startpunkten)
- *If the fan does not run or runs at too low a speed, the following must be done:
The potentiometers are at a minimum. These must be set to max (turn 180 degrees from the starting point)
- *Hvis viften/fläkten ikke går eller går på for lav hastighet må følgende gjøres:
Potensiometrene står på minimum. Disse må settes på maks (vri 180grader fra utgangspunktet)
- *Hvis ventilatoren ikke kører eller kører med for lav hastighed, skal følgende gøres:
Potentiometrene er på et minimum. Disse skal indstilles til max (drej 180 grader fra startpunktet)
- *Jos puhallin/puhallin ei käy tai käy liian alhaisella nopeudella, on tehtävä seuraava:
Potentiometrit ovat minimissä. Nämä on asetettava maksimiarvoon (käännä 180 astetta aloituspisteestä)

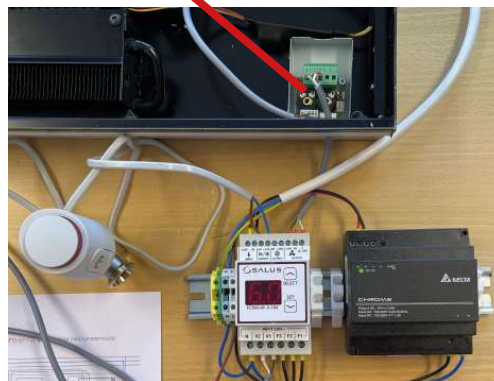

6

- *Rätt anslutning. Pot.meter inställd på max. Sedan mäts samma volt In på plintar som ut från Salus
- *Correct connection. Pot.meter set to max. Then the same volt is measured In on plinths as out from Salus
- *Korrekt kobling. Pot.meter satt på maks. Da måles samme volt Inn på plinter som ut fra Salus
- *Korrekt forbindelse. Pot.meter indstillet til max. Derefter måles den samme volt Ind på sokler som ud fra Salus
- *Oikea kytkentä. Pot.meter asetettu max. Sitten mitataan sama voltti Jalustalle sisään tai ulos Salus

