



Ventildiagram Ventilinsats Delta

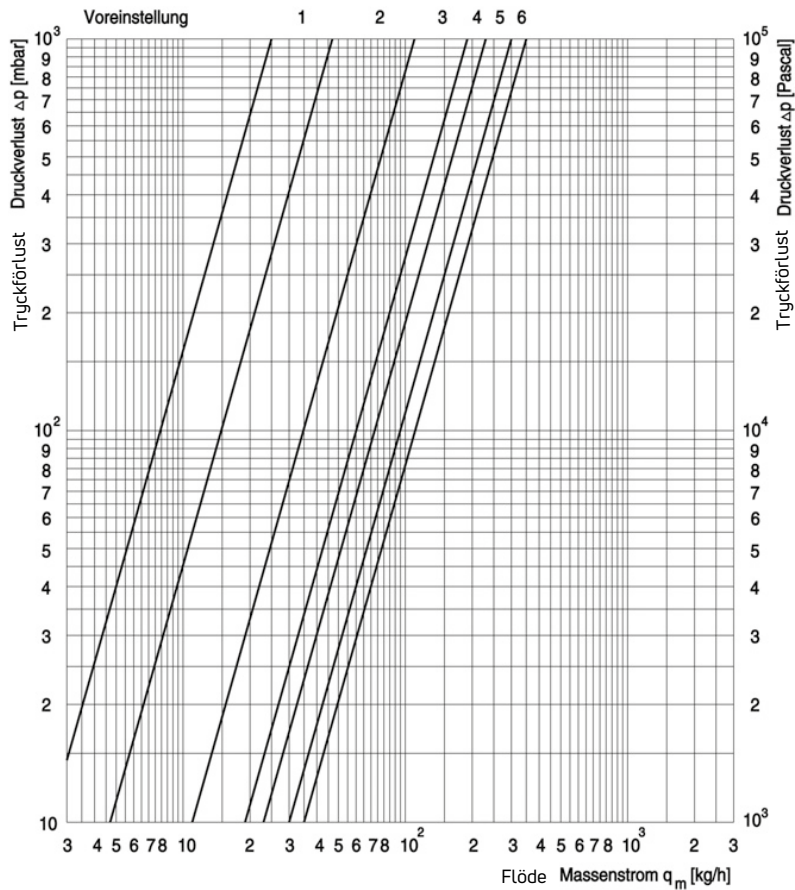

1 K P-avvikelse	
Förinställning	K_v
1	0,047
2	0,11
3	0,19
4	0,23
5	0,3
6	0,35

Fig. 70 Tryckförluster och flöde för ventilinsatsen med 1K P-avvikelse

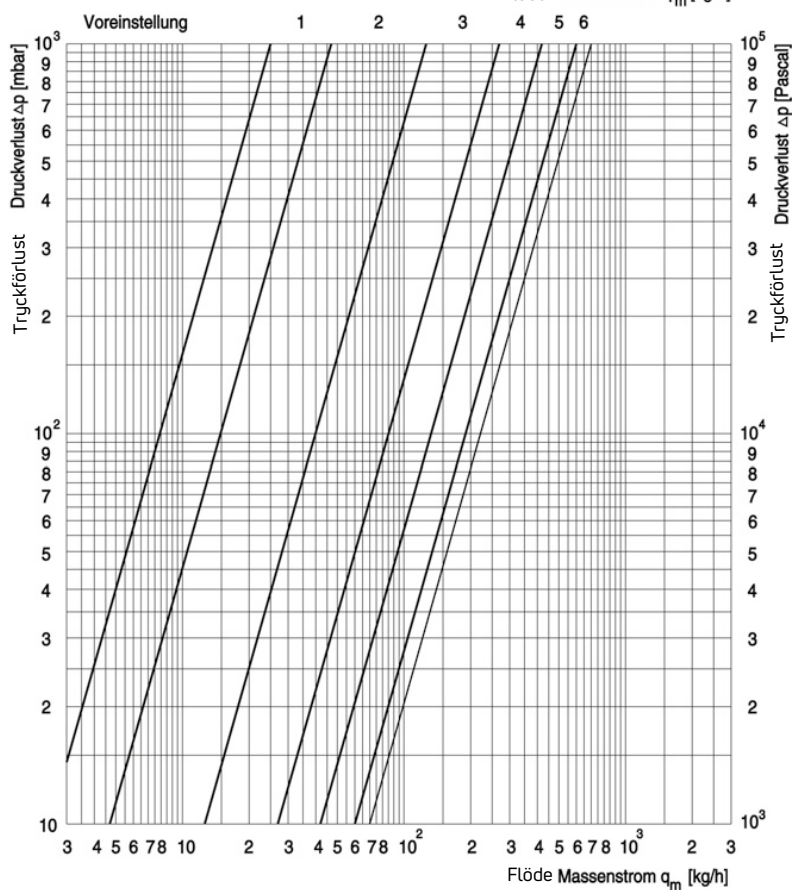

2 K P-avvikelse	
Förinställning	K_v
1	0,047
2	0,126
3	0,269
4	0,417
5	0,6
6	0,7

Fig. 71 Tryckförluster och flöde för ventilinsatsen med 2K P-avvikelse